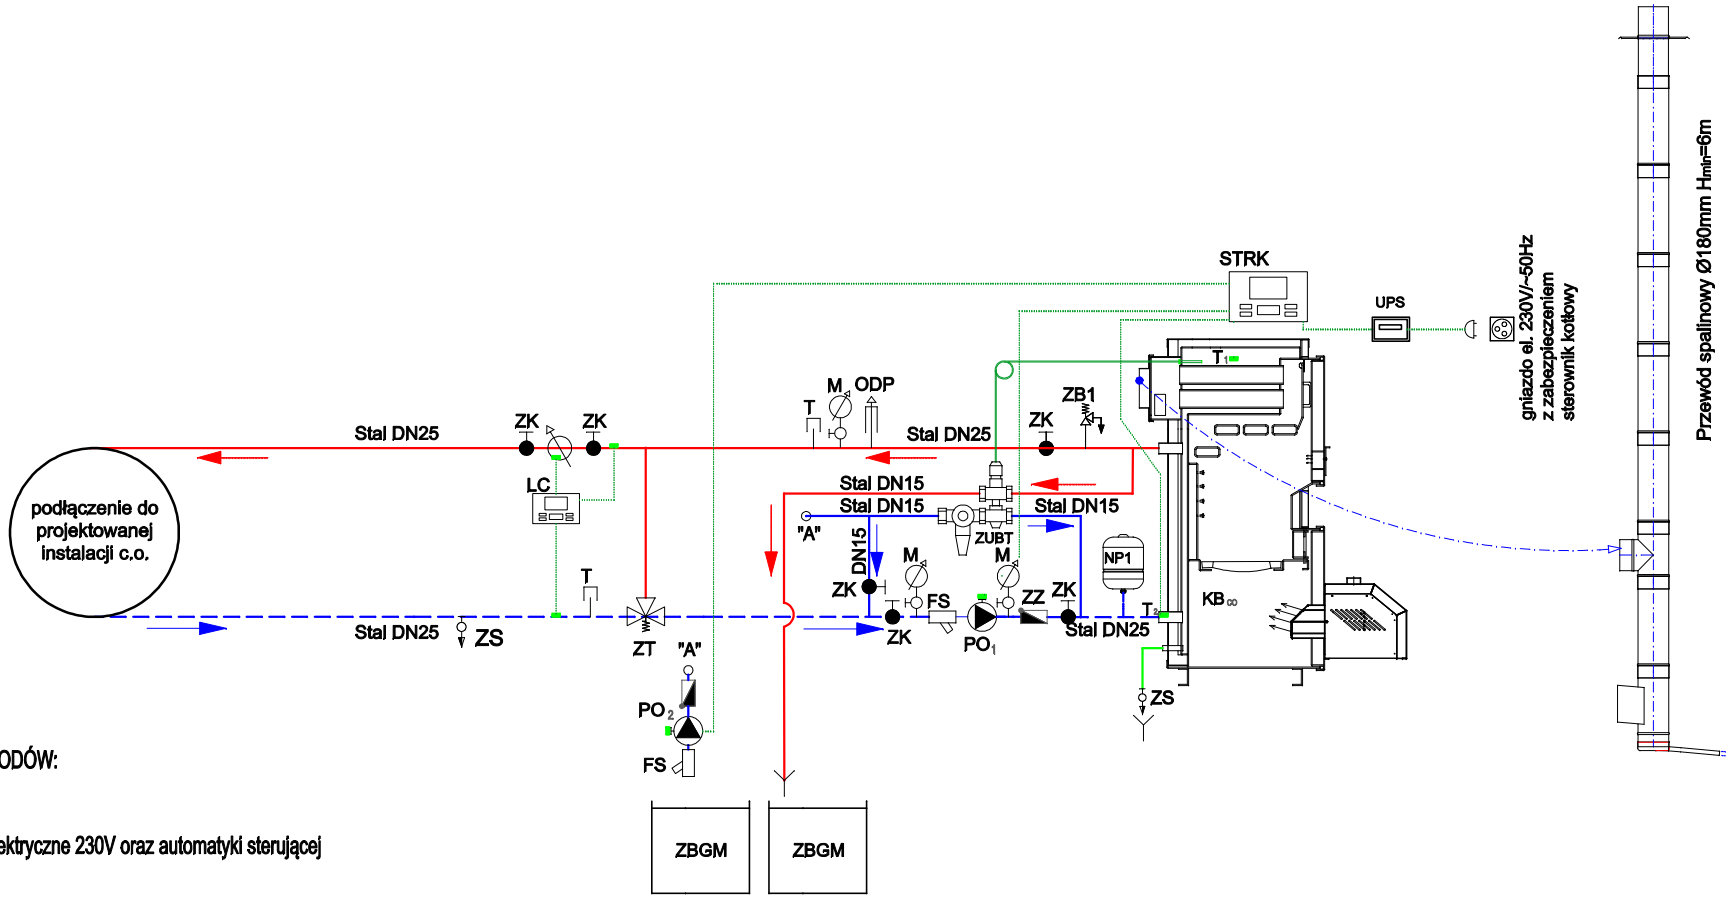

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- Zasilanie
- Powrót
- instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterującej

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

KB c.o. - kocioł na biomasę 24kW
STRK - sterownik kotła
NP1 - naczynie przeponowe wodne instalacji CO 25l
ZT- zawór temperaturowy dn25 50C
ZUBT - zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego
ZB1 - zawór bezpieczeństwa CO 1/2"
ZK - zawór kulowy (DN wg średnicy rurociągu)
ZS - zawór odcinający spustowy ze złączką do węża
ZZ - zawór zwrotny (DN wg średnicy rurociągu)
FS - filtr siatkowy (DN wg średnicy rurociągu)
PO1 - pompa obiegowa H=29,3kPa, 0,51m3/h
ODP - odpowietrznik
M - manometr
T - termometr
LC - licznik ciepła
ZBGM - zasobnik magazynowy roztworu glikol
PO2- pompa dobijająca zład
UPS - układ podtrzymujący napięcie

inEco biuro projektowe

InEco Ewelina Chłąd
42-200 CZĘSTOCHOWA,
UL. SŁOWACKIGO 27/54
TEL. 781 673 829
NIP 574-199-95-48

Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Świetlico- remiza OSP Raciborowice-Kolonia Raciborowice-Kolonia 13 i 13A, dz. 303/4, 303/5; obręb:009		
Tytuł rysunku:	Schemat technologiczny kotłowni		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłąd	SLK/6257/PWBS/16	
Skala: -	Data : 10.2016	Branża: Sanitarna	Nr rys.: S5