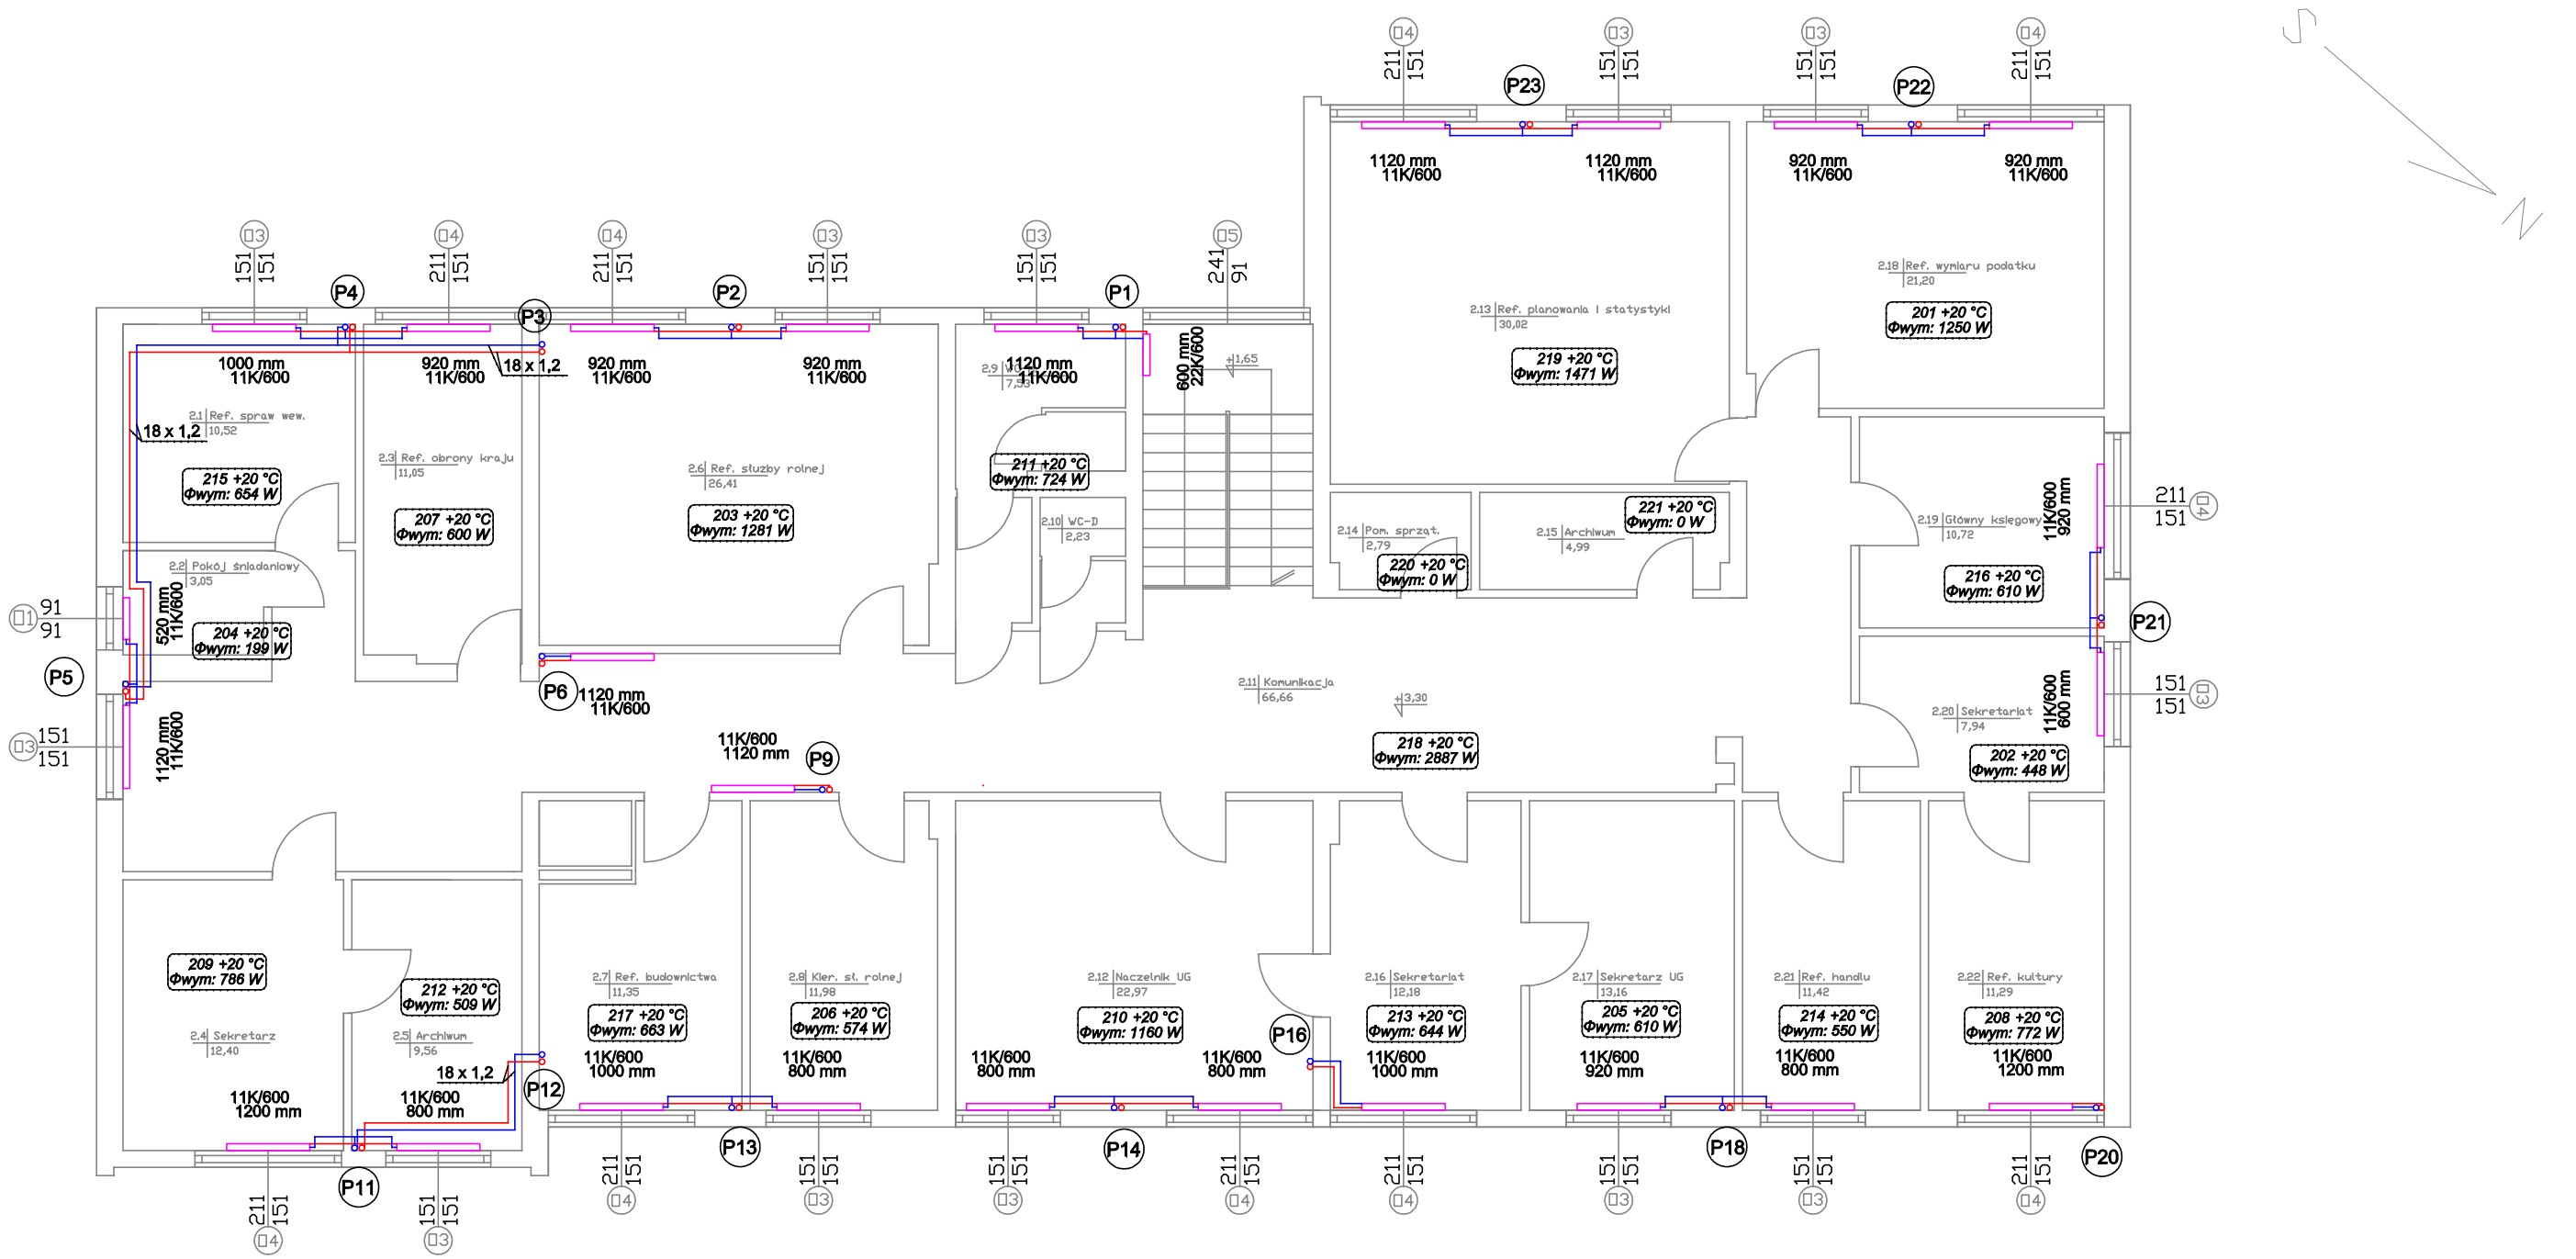

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić(również te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody
7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałówi urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek watpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownie projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

LEGENDA:

- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót
- 18x1.2 - Projektowana średnica przewodów instalacji CO
- 22K/600 - Typ i wielkość grzejnika
- 520mm
- 030 +16 °C Φwym: 336W - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepło
- Projektowany grzejnik
- P5 - Projektowany pion instalacji CO

inEco biuro projektowe
InEco Ewelina Chłąd
42-200 CZĘSTOCHOWA,
UL. SŁOWACKIGO 27/54
TEL. 781 673 829
NIP 574-199-95-48

Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Urząd Gminy Białopole ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole dz. 315/4; obręb 0001		
Tytuł rysunku:	Rzut piętra - instalacja C.O.		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłąd	SLK/6257/PWBS/16	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Sanitarna	Nr rys.: S4