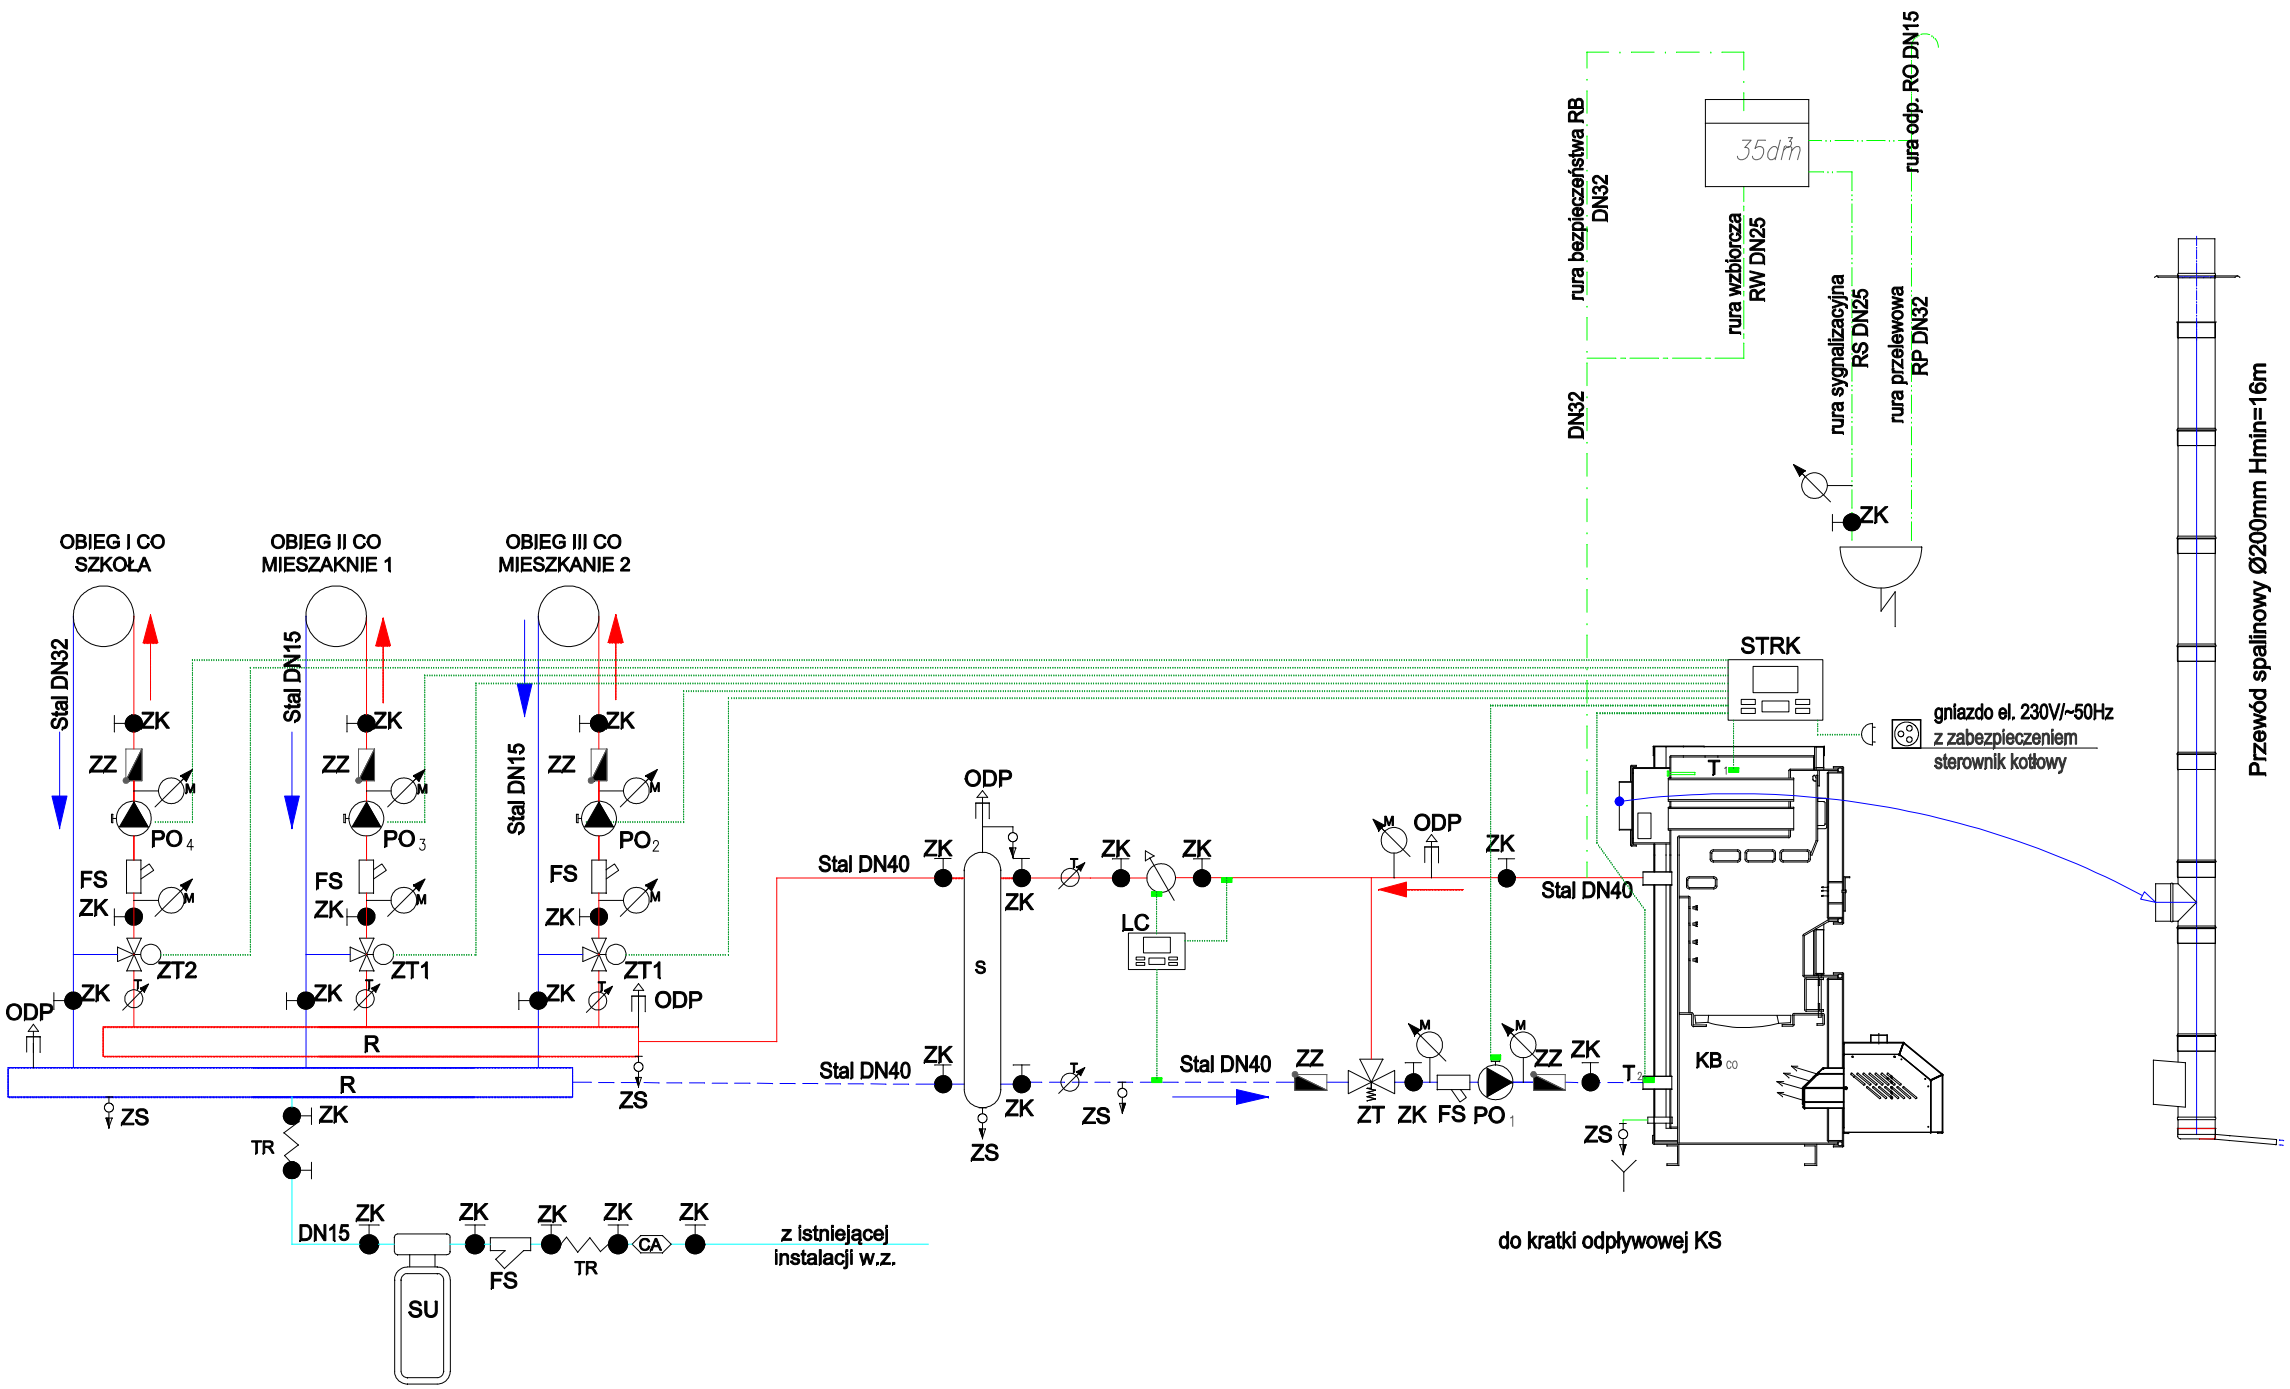

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

KB c.o. - kocioł na biomasę 60kW
STRK - sterownik kotła
ZT- zawór temperaturowy dn40 50C
ZK - zawór kulowy (DN wg średnicy rurociągu)
ZS - zawór odcinający spustowy ze złączką do węża
ZZ - zawór zwrotny (DN wg średnicy rurociągu)
FS - filtr siatkowy (DN wg średnicy rurociągu)
PO1 - pompa obiegowa H=33,6kPa, 1, 5m3/h
PO2 - pompa obiegowa H=22,2kPa, 0,09m3/h
PO3 - pompa obiegowa H=22kPa, 0,07m3/h
PO4 - pompa obiegowa H=40,0kPa, 1,33m3/h
ODP - odpowietrznik
M - manometr
T - termometr
LC - licznik ciepła
CA - zawór zwrotny antyskażeniowy
ZT1 - zwór trójdrogowy DN15
ZT2 - zwór trójdrogowy DN25
TR - połączenie trwale-rozłączne
SU - stacja uzdatniania wody
R - rozdzielacz DN60 1,3m
S - sprzęgło hydrauliczne

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

Zasilanie
Powrót
Instalacja wody zimnej
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterującej

inEco biuro projektowe
InEco Ewelina Chłąd
42-200 CZĘSTOCHOWA,
UL. SŁOWACKIGO 27/54
TEL. 781 673 829
NIP 574-199-95-48

Inwestor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelce Strzelce, dz. 447; obręb 0010		
Tytuł rysunku:	Schemat technologiczny kotłowni		
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewelina Chłąd	SLK/6257/PWBS/16	
Skala: -	Data : 10.2016	Branża: Sanitarna	Nr rys.: S7